

**PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO  
(LABORATORIO TECHNOGEO)**

SONDAGGIO N°93

ESEGUITO in data 29.09.97

LOCALITA': Moie

PROFONDITA' DI PRELIEVO p.c.: 4,40 m (Substrato Alterato)



technogeo s.r.l.

010 MONTECOSARO (MC)  
A CLUANA, 10 - Fraz. MONTECOSARO SCALO  
TEL. (0733) 866982 - FAX (0733) 864161  
PARTITA IVA 00361380439

AUTORIZZAZIONE MINISTERO L.L.PP. N° 22776 DEL 13/9/82  
LEGGE N. 1086 DEL 5/11/71

A.L.I. - ASSOCIAZIONE LABORATORI INGEGNERIA per esperienze sui materiali da costruzione

Montecosaro, li 06/10/98 Rif. V. A. n. 1632/III/A del 29/09/98 CERTIF. n. 3682/T

Committente: Ambrogio Dott. Andrea - Ioiò Dott. Sergio

Progetto/Opera: Piano Regolatore Generale - Comune di Fermo

Proven. Camp.: Località Moie

**Sondaggio n. S93** **Campione n. 1** **Profondità (m) -4,40**

**PROVE DI PLASTICITA'**



Limite Liquido			52
Numero tara	13V	22V	4V
Numero dei colpi	40	25	16
Peso umido + tara g	54,03	53,41	47,51
Peso secco + tara g	48,38	47,06	41,20
Peso tara g	36,50	34,93	29,98
Peso umido g	17,53	18,48	17,53
Peso secco g	11,88	12,13	11,22
Contenuto d'acqua %	47,56	52,35	56,24

Limite Plastico			25
Numero tara	23V	8V	
Peso umido + tara g	41,76	45,94	
Peso secco + tara g	40,90	45,18	
Peso tara g	37,45	42,12	
Peso umido g	4,31	3,82	
Peso secco g	3,45	3,06	
Contenuto d'acqua %	24,93	24,84	

Contenuto d'acqua %			23,20
Numero tara	3P		
Peso umido + tara g	392,03		
Peso secco + tara g	369,16		
Peso tara g	270,59		
Peso umido g	121,44		
Peso secco g	98,57		
Contenuto d'acqua %	23,20		

Indice plastico **27**

Consistenza **1,06**

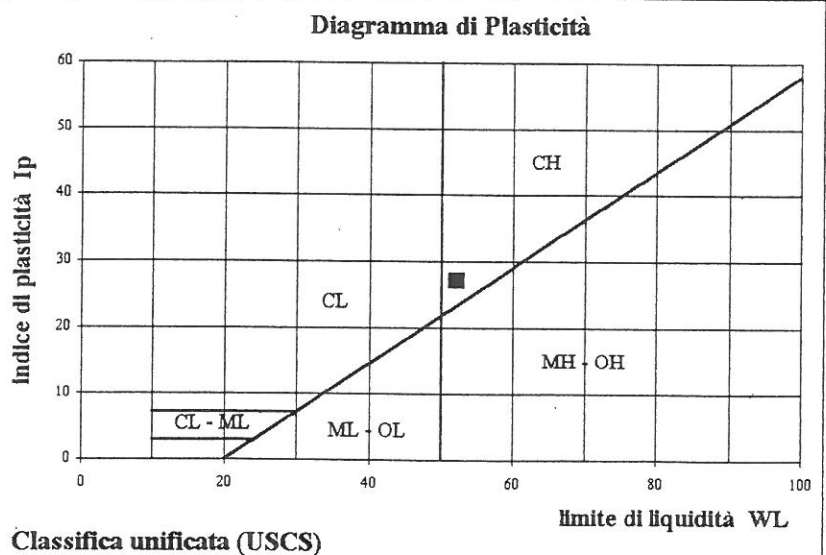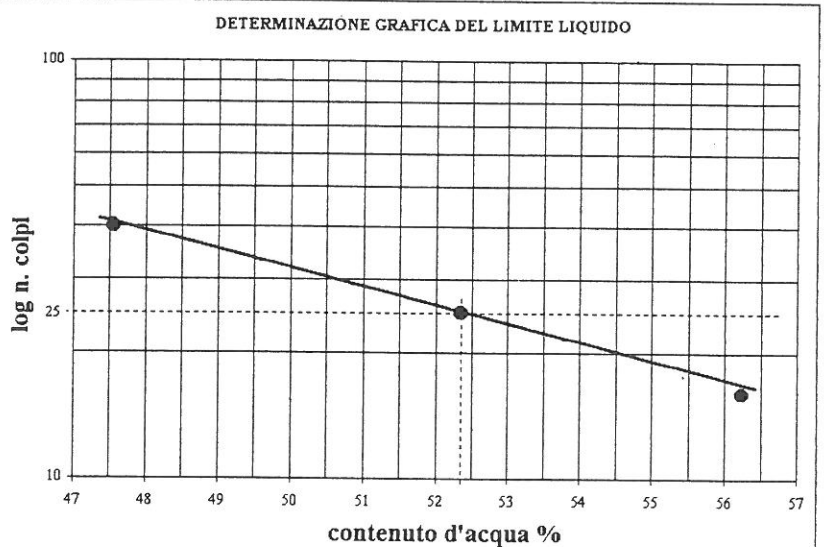

Classifica unificata (USCS)

Lo sperimentatore

Il direttore del laboratorio