

SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 89-92

Data : 29-01-92

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : MORELLI

CANTIERE : SALVANO

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : SALVANO

PICCHETTO : 1 /

PROVA N.RO : 1 DEL : 29-01-92

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 3.20

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

IL TECNICO :

LABORATORIO

P₁ documentazione reperita
cantiere: Salvano

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 89-92

CANTIERE : SALVANO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.
0.90	1	3.54	5.00	6	13.51						
0.10	2	7.07	5.10	6	13.81						
0.20	2	7.07	5.20	6	11.51						
0.30	2	7.07	5.30	6	13.31						
0.40	2	7.07	5.40	6	13.31						
0.50	3	10.61	5.50	7	16.12						
0.60	3	10.61	5.60	7	16.12						
0.70	3	10.61	5.70	7	18.42						
0.80	3	10.61	5.80	8	18.42						
0.90	3	21.21	5.90	8	20.72						
1.00	6	19.16	6.00	9	19.37						
1.10	6	19.16	6.10	9	19.37						
1.20	8	25.55	6.20	10	21.52						
1.30	8	25.55	6.30	11	23.67						
1.40	8	25.55	6.40	12	25.83						
1.50	8	25.55	6.50	14	30.13						
1.60	8	25.55	6.60	17	33.74						
1.70	8	25.55	6.70	21	45.20						
1.80	8	25.55	6.80	18	40.39						
1.90	8	25.55	6.90	16	27.98						
2.00	8	23.29	7.00	18	26.27						
2.10	8	23.29	7.10	18	26.27						
2.20	9	26.21	7.20	16	30.31						
2.30	8	23.29	7.30	16	39.31						
2.40	6	17.47	7.40	18	32.33						
2.50	6	17.47	7.50	18	32.33						
2.60	8	23.29	7.60	17	34.35						
2.70	8	23.29	7.70	20	40.41						
2.80	8	23.29	7.80	22	44.45						
2.90	8	23.29	7.90	21	42.43						
3.00	8	21.41	8.00	21	39.38						
3.10	6	21.41	8.10	21	39.38						
3.20	7	18.73	8.20	22	41.38						
3.30	8	21.41									
3.40	9	24.08									
3.50	9	24.08									
3.60	8	21.41									
3.70	8	24.08									
3.80	8	24.08									
3.90	10	26.76									
4.00	10	24.75									
4.10	10	24.75									
4.20	10	24.75									
4.30	10	24.75									
4.40	10	24.75									
4.50	10	24.75									
4.60	7	17.82									
4.70	7	17.82									
4.80	7	17.82									
4.90	8	14.85									

P₁ documentazione reperi
cantiere: Salvano

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INDESSIONE m.
NC = NUMERO COLPE N.RO
RD = RESISTENZA DINAMICA

IL TECNICO :

LABORATORIO :

P₁ documentazione reper
cantiere: **Salvano**

CERTIFICATO N.RO : 89-92 CANTIERE : SALVANO


QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C ^o	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N ^o	TAU SIGM
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.90	AG	#####												
0.80	LA	* * * * *												
1.10	LA	* * * * *												
1.40	LA	* * * * *	8	1.00	8			18.0	0.32	0.53	198		5	
1.70	LA	* * * * *												
2.00	LA	* * * * *												
2.30	LA	* * * * *												
2.60	LA	* * * * *												
2.90	LA	* * * * *												
2.80	LA	* * * * *	8	1.00	8			18.0	0.59	0.53	198		4	
3.10	LA	* * * * *												
3.40	LA	* * * * *												
3.70	LA	* * * * *												
3.80	LA	* * * * *												
3.90	LA	* * * * *	10	1.00	10			18.0	0.74	0.67	221		5	
4.10	LA	* * * * *												
4.40	LA	* * * * *												
4.50	LA	* * * * *												
4.50	LA	* * * * *												
4.80	LA	* * * * *	7	1.00	7			18.0	0.95	0.47	185		3	
5.10	LA	* * * * *												
5.40	LA	* * * * *												
5.70	LA	* * * * *												
6.00	LA	* * * * *												
6.10	LA	* * * * *												
6.10	LA	* * * * *												
6.40	LA	* * * * *	12	1.00	12			18.0	1.20	0.80	242		4	
6.70	LA	* * * * *												
7.00	LA	* * * * *												
7.30	LA	* * * * *												
7.30	A	=====	19	1.00	19			19.0	1.39	1.27	305		6	
7.60	A	=====												
7.90	A	=====												
8.20	A	=====												

T=TORRE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LINOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPERFICIALE

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n. 1 /
Cantiere
SALVANO
Committente MORELLI

Certif.n. 89-92
del 29/01/1992

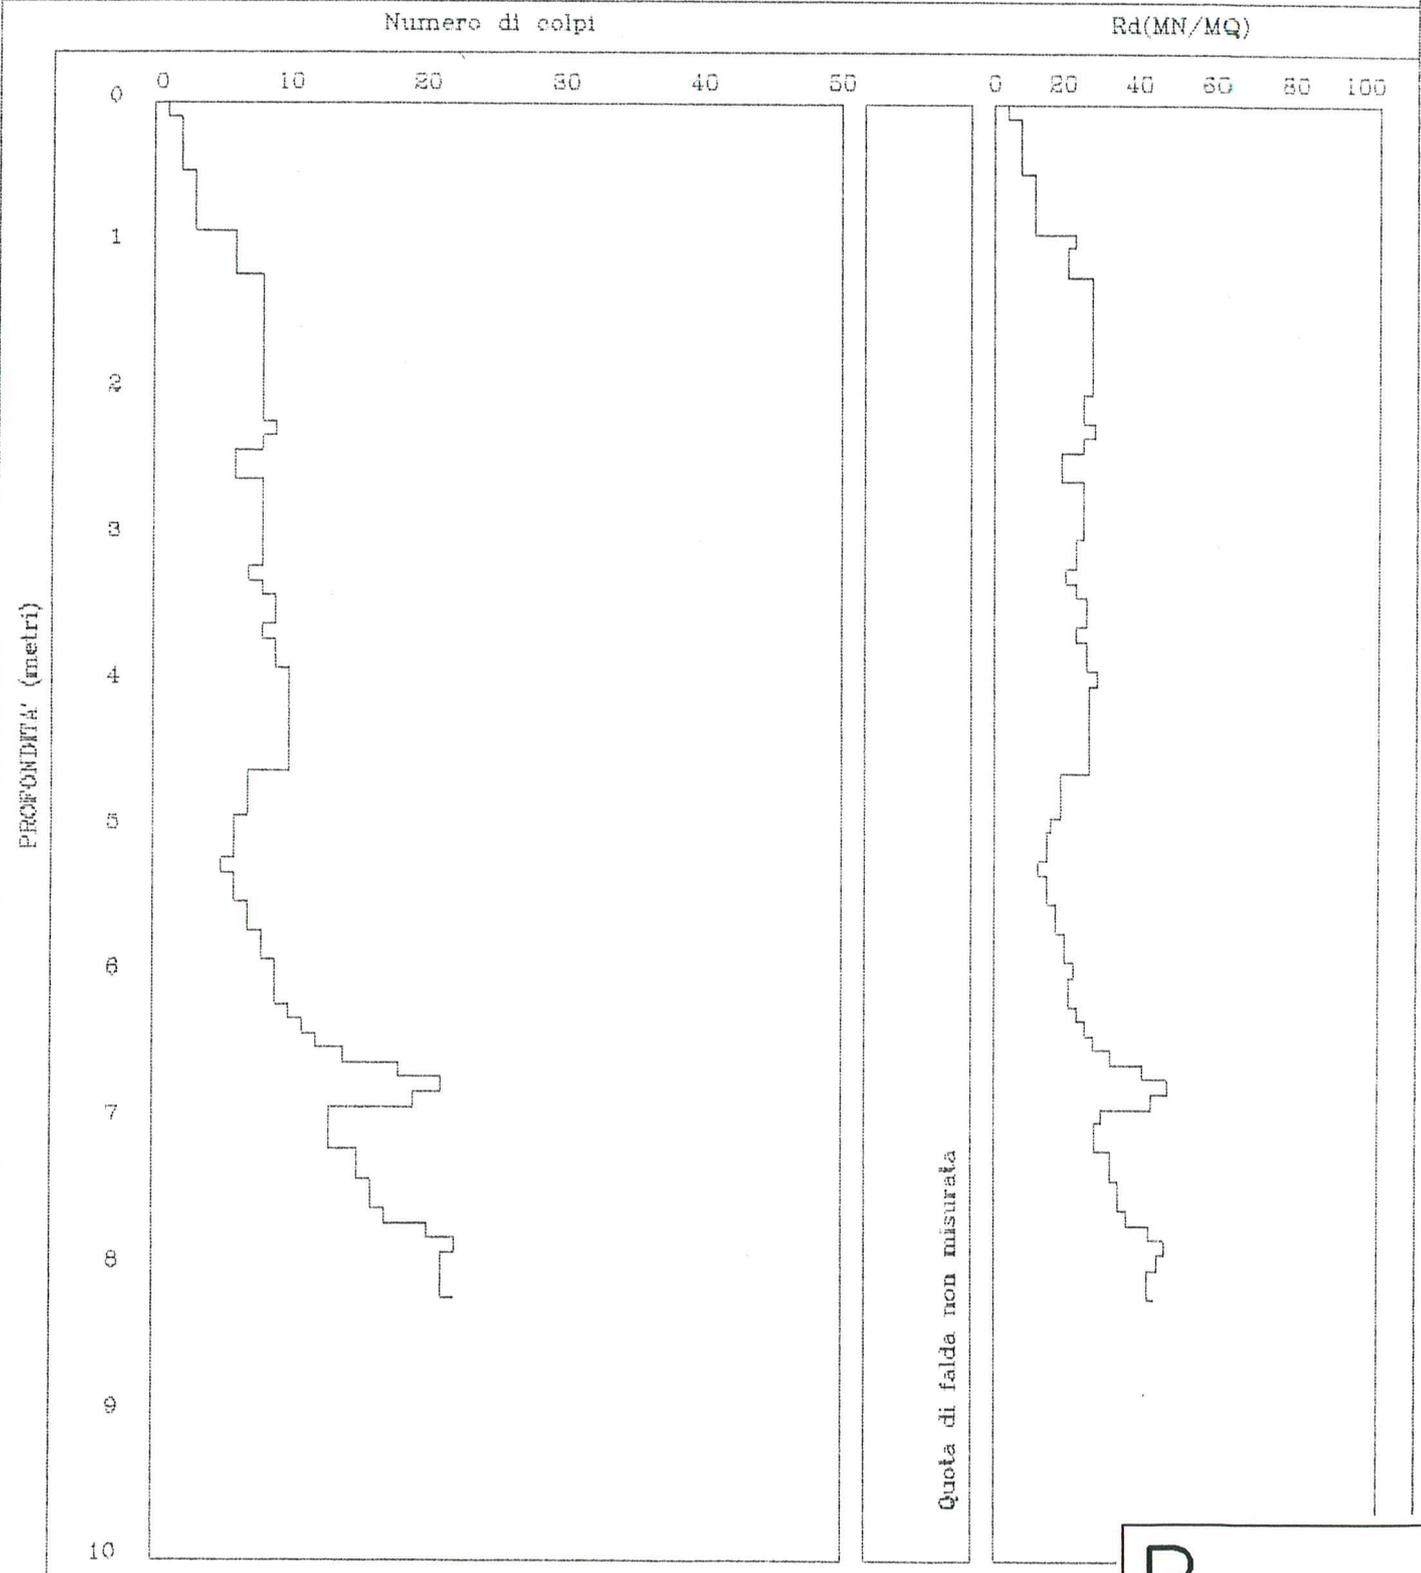

P₁ documentazione reper
cantiere: Salvano