

Certificato N : 8-97

Data : 10-03-97

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : AMM. COMUNALE FERMO

CANTIERE : P.I.P. GIROLA FERMO

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : P.I.P. GIROLA

PICCHETTO : 5 /

PROVA N.RO : 5 DEL : 20-02-97

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 3.70

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

L TECNICO :

LABORATORIO :

P₂₀

documentazione reperita

cantiere: P.I.P. Girola

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 8-97

CANTIERE : P.I.P. GIROLA FERMO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	41	144.96									
0.10	15	53.04									
0.20	15	53.04									
0.30	8	28.29									
0.40	11	38.89									
0.50	8	28.29									
0.60	6	21.21									
0.70	6	21.21									
0.80	6	21.21									
0.90	7	24.75									
1.00	9	28.74									
1.10	9	28.74									
1.20	13	41.52									
1.30	13	41.52									
1.40	20	63.87									
1.50	25	79.84									
1.60	18	57.48									
1.70	12	38.32									
1.80	8	25.55									
1.90	4	12.77									
2.00	4	11.65									
2.10	4	11.65									
2.20	4	11.65									
2.30	5	14.56									
2.40	7	20.38									
2.50	6	17.47									
2.60	8	23.29									
2.70	27	78.62									
2.80	56	163.06									
2.90	72	209.65									
3.00	73	195.32									
3.10	75	200.68									
3.20	73	195.32									
3.30	63	168.57									
3.40	72	192.65									
3.50	70	187.30									
3.60	71	189.97									
3.70	71	189.97									

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFSSIONE m.
 NC = NUMERO COLPI N.RO
 RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

P₂₀ documentazione reperita
 cantiere: P.I.P Girola

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n. 5 / - Prova n. 5


Cantiere

P.I.P. GIROLA FERMO

Committente AMM. COMUNALE FERMO

Certif.n. 8-97

del 10/03/1997

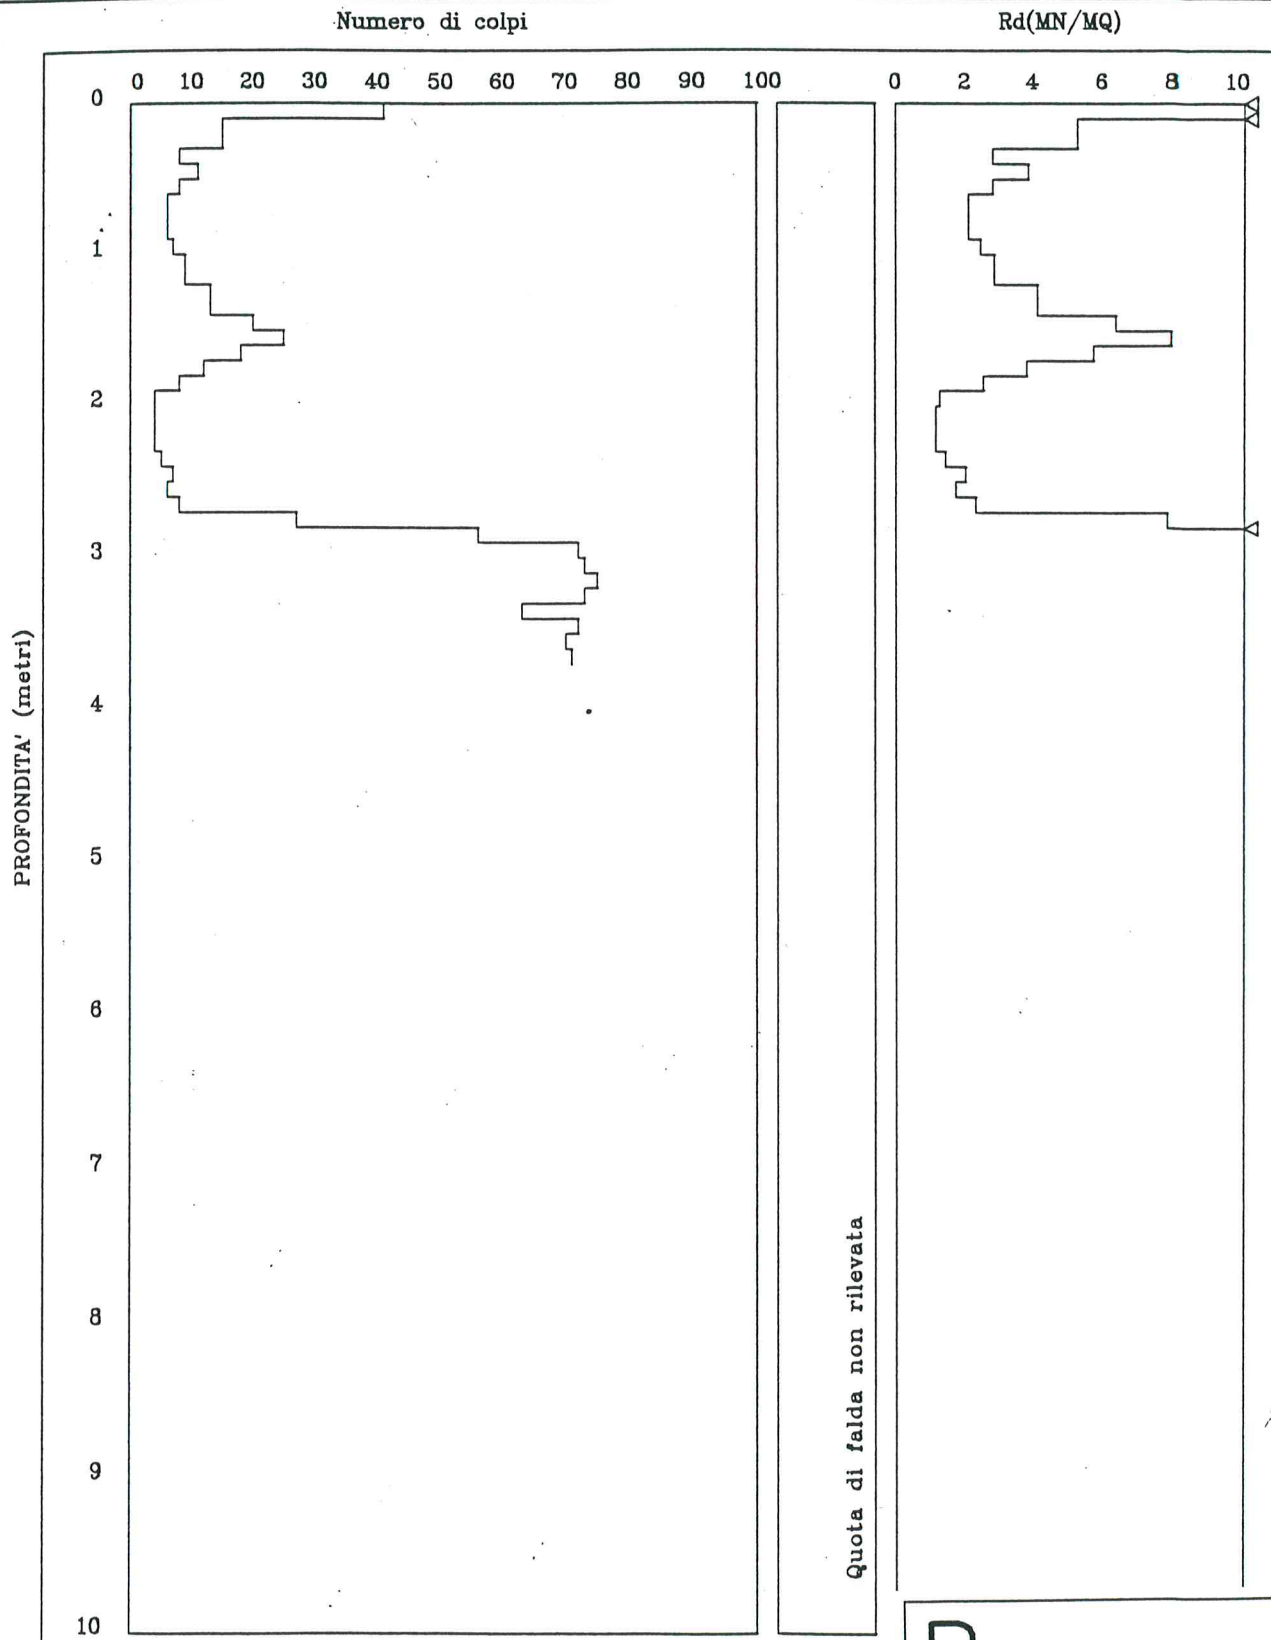

P₂₀ documentazione reperita
cantiere: P.I.P. Girola