

Sondaggio geognostico reperito

DATA: FEBBRAIO 1994

COMUNE DI: FERMO


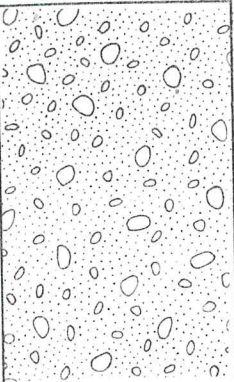
SONDAGGIO N°: 17

TIPO: a ROTAZIONE

DIAMETRO: 200 mm

LOCALITÀ: CAMPIGLIONE

COMMITTENTE: FERBOX S.R.L.

| Prof. (mt) | Spessore degli strati (mt) | PROFILO LITOLOGICO | Campioni IND. (mt) | Livello della FALDA (mt) | TERRENO ATTRAVERSATO | RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq) |
|------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | |  | | | ALLUVIONI: sabbie in matrice limosa. | |
| 2 | | | | | Ghiaie e sabbie. | |
| 3 | |  | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | FINE SONDAGGIO: -7,00 ml di profondità a partire dal p.c. | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

S17 cantiere: Campiglione