Sondaggio geognostico effettuato

ATA: 10.10.97 **COMUNE DI:** FERMO
LOCALITA': TIRASSEGNO
COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 64
TIPO: a ROTAZIONE
DIAMETRO: 200 mm

rof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)
1		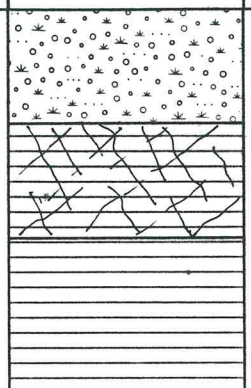			COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.	
2					SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola - grigiastre consistenti, fratturate, in strati alternati a livelli sabbiosi	
3						
4					SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure in strati separati da veli sabbiosi grigi.	
5					FINE SONDAGGIO	
6						
7						
8						
9					ANNOTAZIONI Il livello piezometrico della falda misurato in un pozzo situato in prossimità del punto di sondaggio (ad una quota di circa +3,00 m) è pari a -8,50 m di profondità.	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

S64 cantiere: Valloscura