

SLINDA
■■■■ Site Investigation ■■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 115-93

Data : 20-07-93

PROVA PENETROMETRICA STATICA

COMMITTENTE : BOMBOLE SECONDA

CANTIERE : CAPODARCO

PENETROMETRO : DOLMEN

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAPODARCO

PICCHETTO : 1 /

PROVA N.RO : 1 DEL : 20-07-93

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 11.40

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

T1 documentazione reperita
cantiere: Capodarco

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA STATICA

CERTIFICATO N.RO : 115-93

CANTIERE :CAPODARCO

PROF.	QC	RL.	FS.	X	PROF.	QC	RL.	FS.	X	PROF.	QC	RL.	FS.
0.00	1	1	0.00	0.00	10.00	39	48	0.60	65.00				
0.20	1	1	0.00	0.00	10.20	33	51	1.20	27.50				
0.40	67	103	2.40	27.92	10.40	32	49	1.13	28.32				
0.60	63	86	1.53	41.18	10.60	35	53	1.20	29.17				
0.80	31	56	1.67	18.56	10.80	115	158	2.87	40.07				
1.00	26	42	1.07	24.30	11.00	33	59	1.73	19.08				
1.20	14	19	0.33	42.42	11.20	28	43	1.00	28.00				
1.40	12	22	0.67	17.91	11.40	160	205	3.00	53.33				
1.60	20	35	1.00	20.00									
1.80	45	53	0.53	84.91									
2.00	28	39	0.73	38.36									
2.20	17	28	0.73	23.29									
2.40	16	25	0.60	26.67									
2.60	16	24	0.53	30.19									
2.80	18	21	0.20	90.00									
3.00	19	28	0.60	31.67									
3.20	20	28	0.53	37.74									
3.40	20	29	0.60	33.33									
3.60	18	26	0.53	33.96									
3.80	24	30	0.40	60.00									
4.00	22	31	0.60	36.67									
4.20	24	35	0.73	32.88									
4.40	27	39	0.80	33.75									
4.60	29	43	0.93	31.18									
4.80	27	41	0.93	29.03									
5.00	28	40	0.80	35.00									
5.20	29	40	0.73	39.73									
5.40	28	41	0.87	32.18									
5.60	29	43	0.93	31.18									
5.80	29	44	1.00	29.00									
6.00	30	45	1.00	30.00									
6.20	24	37	0.87	27.59									
6.40	28	40	0.80	35.00									
6.60	27	40	0.87	31.03									
6.80	29	41	0.80	36.25									
7.00	28	42	0.93	30.11									
7.20	28	43	1.00	28.00									
7.40	28	42	0.93	30.11									
7.60	31	46	1.00	31.00									
7.80	31	44	0.87	35.63									
8.00	28	42	0.93	30.11									
8.20	27	42	1.00	27.00									
8.40	26	40	0.93	27.96									
8.60	27	41	0.93	29.03									
8.80	27	42	1.00	27.00									
9.00	26	40	0.93	27.96									
9.20	25	39	0.93	26.88									
9.40	25	40	1.00	25.00									
9.60	27	41	0.93	29.03									
9.80	29	43	0.93	31.18									

T1 documentazione reperi
cantiere: Capodarco

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
 QC = RESISTENZA SPECIFICA ALLA PUNTA daN/cmq
 RL = RESISTENZA LATERALE LOCALE daN/cmq
 FS = RESISTENZA SPECIFICA AL MANICOTTO daN/cmq
 X = RAPPORTO QC/FS %

LITOLOGIA : T=TORBE A=ARGILLE LA=LIMI ARGILLOSI LS=LIMI SABBIOSI SL=SABBIE LIMOSE
 S=SABBIE SG=SABBIE E GHIAIE AG=COPERTURA SUPERFICIALE

CPT Cone Penetration Test

Picchetto n. 1 /


Cantiere

CAPODARCO

Committente BOMBOLE SECONDA

Certif.n. 115-93

del 20/07/1993

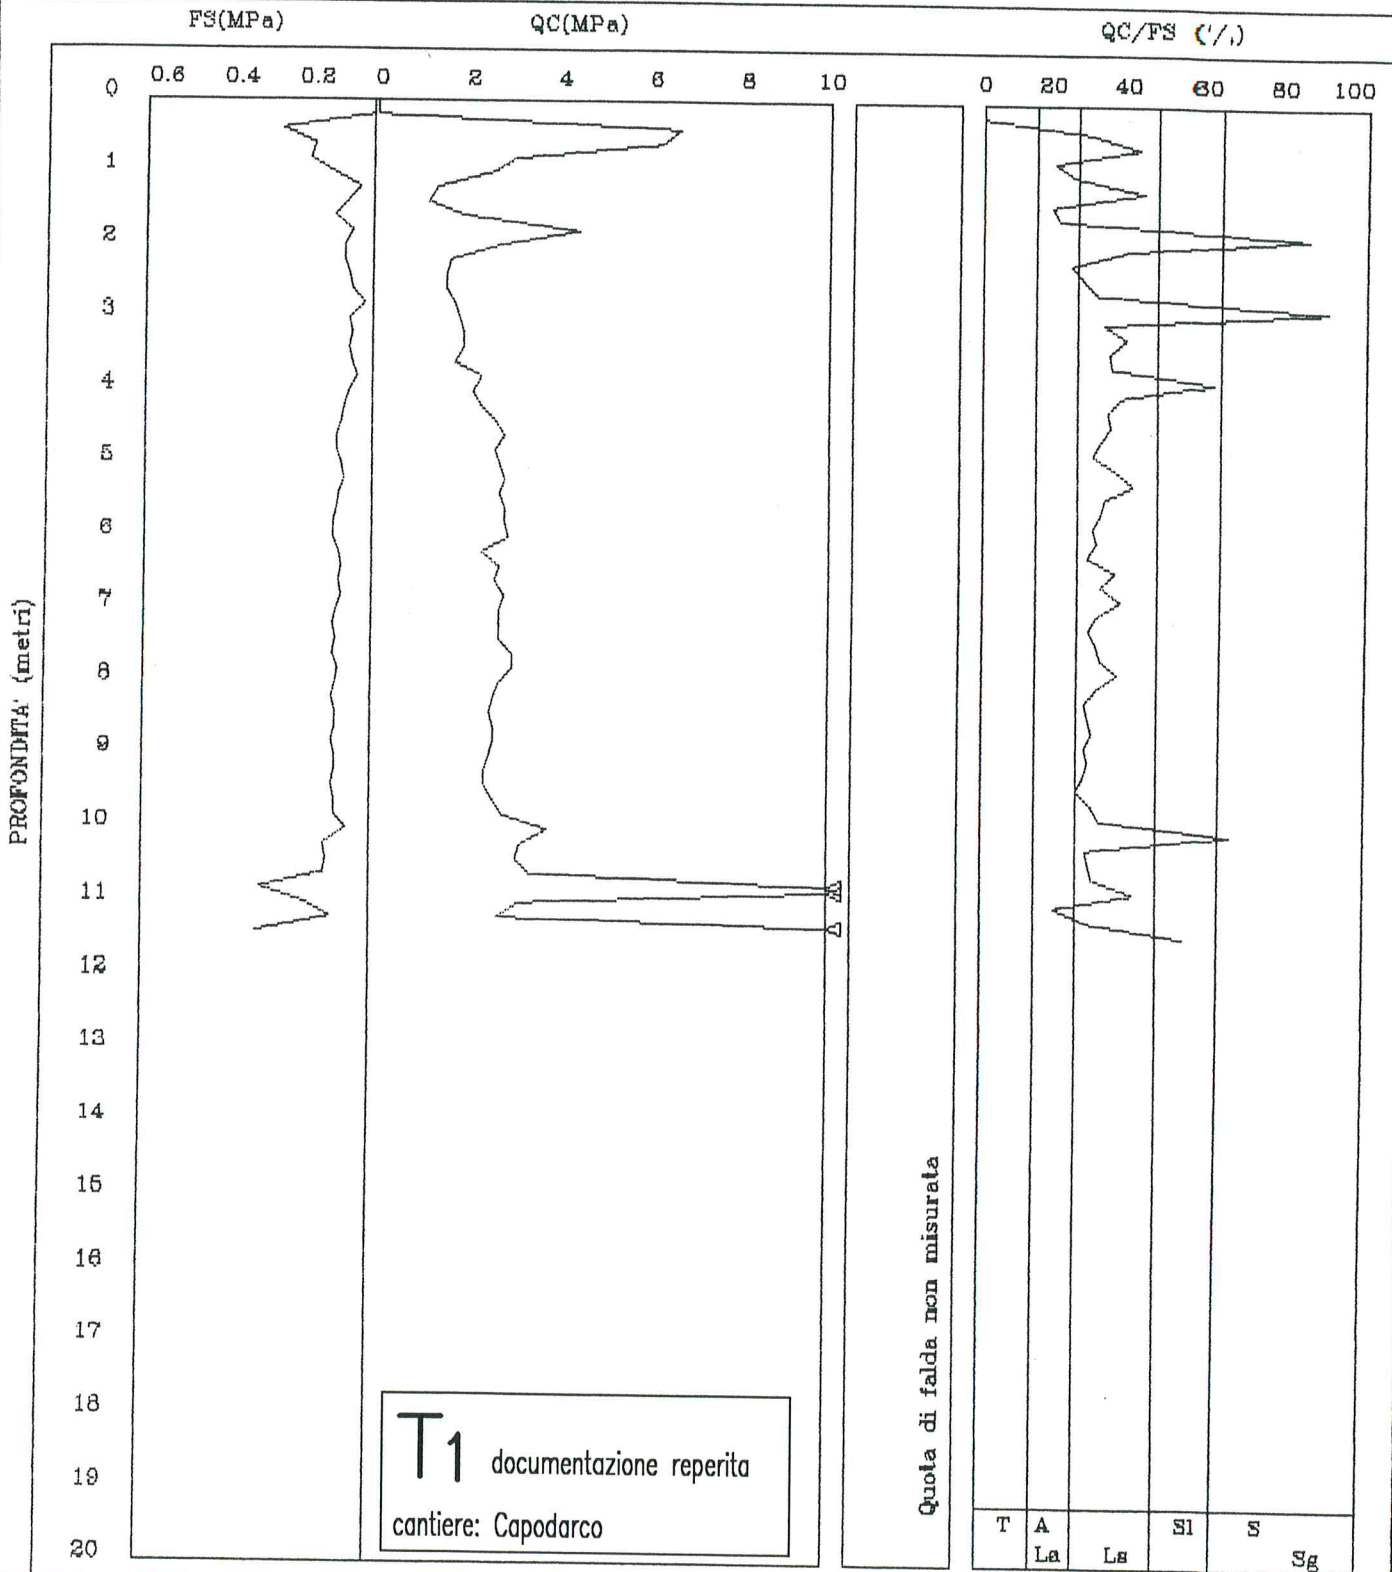

T1 documentazione reperita
cantiere: Capodarco

Quota di falda non misurata

T	A	SI	S
	La	LS	SB